

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS!

⚠ WARNING

Always disconnect the unit before making any connections. Failure in disconnecting power could result in electric shock or damage of the wall control or electronic module inside the unit.


CAUTION

Never install more than one Simple-Touch Constructo main wall control per unit.

- NOTES: 1. Before installing, check for compatibility between this control and the ventilation unit by referring to the compatibility chart included with this control.
2. The integrated control on the ventilation unit must be turned OFF to ensure proper wall control operation.


❶ Turn OFF and unplug the ventilation unit.

❷ Cut a 2³/₈" x 1³/₈" hole in a wall, at a convenient location for the push button. Route the push-button cable from the unit to this hole. See figure at right.

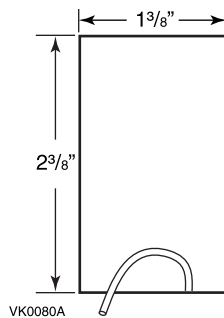

❸ Temporarily place the push button over the hole and mark both mounting screw hole positions.


❹ Remove the push button, drill both screw holes (3/16" Ø) in wall and insert the wall anchors (included).




❺ Perform the electrical connection as shown below.

CAUTION


Make sure the wires do not short-circuit between themselves or by touching any other components on the wall control. Avoid poor wiring connections. To reduce internal interference (noise) potential, do not run wall control wiring next to another control contactors or near light dimming circuits, electrical motors, dwelling/building power or lighting wiring, or power distribution panel.

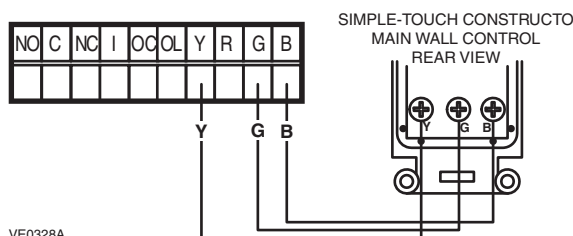

❻ Mount the push button to the wall.



❼ Plug the ventilation unit and test the wall control operation. Press on MODE (A) to choose among the available operation modes; the LED color (B) shows in which mode the unit operates. Refer to table below.

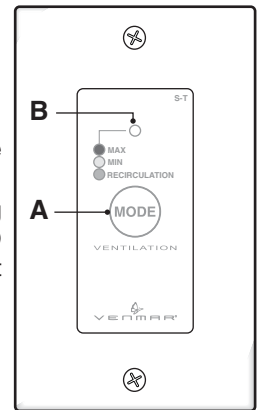

LED Color	Mode	Suggested use
GREEN	Recirculation	Select this mode when you deem the inside air is too dry in heating season or too humid in cooling season. In this mode, the unit recirculates (filters indoor air without exchanging with the outdoors) at maximum speed.
YELLOW	Min. speed ventilation	For normal daily operation.
RED	Max. speed ventilation	For excess pollutants and humidity (parties, odors, smoke, etc.)
No light	OFF	To perform maintenance.

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS!

⚠ AVERTISSEMENT

Toujours débrancher l'appareil avant d'effectuer les connexions. Ne pas débrancher l'appareil pourrait créer un choc électrique ou endommager la commande murale ou le module électronique à l'intérieur de l'appareil.

ATTENTION


Ne jamais installer plus d'une commande murale Simple-Touch Constructo par appareil.

NOTES : 1. Vérifier la compatibilité entre cette commande et l'appareil de ventilation en consultant le tableau des compatibilités inclus avec cette commande avant de l'installer.


2. La commande intégrée de l'appareil de ventilation doit être en mode ARRÊT pour assurer le bon fonctionnement de la commande murale.

❶ Arrêter le fonctionnement de l'appareil de ventilation et le débrancher.

❷ Découper un trou de $2\frac{3}{8}$ po x $1\frac{3}{8}$ po dans un mur, à un endroit pratique pour l'emplacement du bouton-poussoir. À partir de l'appareil, acheminer le câble du bouton-poussoir jusqu'à ce trou. Voir ci-contre.

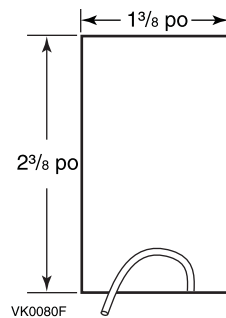


❸ Placer le bouton-poussoir temporairement au-dessus du trou et marquer la position des deux trous pour les vis de montage.



❹ Retirer le bouton-poussoir, percer les deux trous ($3/16$ " po Ø) des vis dans le mur et y insérer les douilles à expansion (incluses).


❺ Effectuer le raccordement électrique tel qu'il est indiqué ci-dessous.

❻ Assembler le bouton-poussoir au mur.




❼ Brancher l'appareil de ventilation et tester le fonctionnement de la commande murale.

Appuyer sur MODE (A) pour choisir parmi les modes de fonctionnement disponibles; la couleur de la DEL (B) indique dans quel mode l'appareil fonctionne. Voir le tableau ci-dessous.

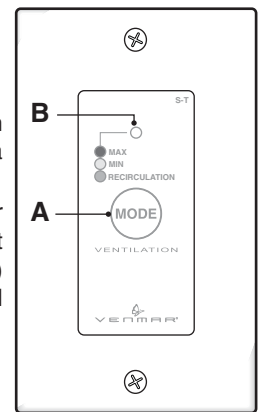

ATTENTION

S'assurer qu'il n'y a aucun court-circuit entre les fils ou entre les fils et une autre composante de la commande murale. Éviter les connexions relâchées. Afin de réduire le potentiel d'interférence, ne pas faire cheminer le fil de la commande murale près des contacteurs d'une autre commande, d'un circuit gradateur d'éclairage, de moteurs électriques, du câblage électrique de la maison, ou du panneau de distribution de courant.

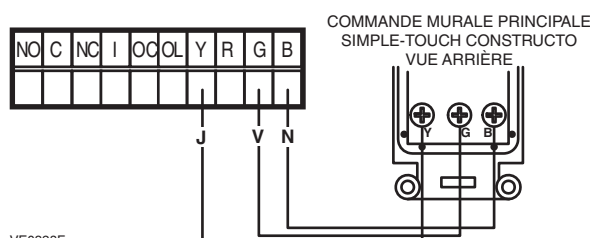

Couleur de la DEL	Mode	Utilisation suggérée
VERT	Recirculation	Choisir ce mode lorsque vous ressentez que l'air intérieur est trop sec lors de la saison froide, ou trop humide lors de la saison chaude. Dans ce mode, l'appareil cesse d'échanger l'air avec l'extérieur et recircule l'air intérieur en vitesse maximale.
JAUNE	Ventilation vitesse Min.	Fonctionnement normal quotidien.
ROUGE	Ventilation vitesse Max.	Lors d'excès d'humidité et de polluants (fêtes, odeurs, fumée, etc.)
Sans lumière	Arrêt	Pour effectuer l'entretien.